



PRÜFZEUGNIS

DIN EN 14351-1:2016-12

TEST CERTIFICATE

Nr./ No. 40-16/25

Der Firma

We confirm, that the company

CIVRO BUILDING TECHNOLOGY

(GUANGDONG) CO. LTD

No.70 Lingnan Road

(3rd Floor of Nanhai Dali Aluminium Association Building)

CN-528000 Foshan

wird bescheinigt, dass sie

für das Produkt

for the product

XD63 Lift-sliding door (2leaf)

Größe des Probekörpers

Size of the specimen

2490 mm x 2140 mm

in der Ausführung

in the version

2-flg./ Double-leaf

folgende Leistungsanforderungen erfüllt hat:

has met the following performance requirements:

mit der Luftdurchlässigkeit nach/

with the air permeability according to

DIN EN 1026:2016-09

DIN EN 12207:2000-06, Klasse/ Class

4

mit der Schlagregendichtheit nach/

with the watertightness according to

DIN EN 1027:2016-09

DIN EN 12208-2000-06 Klasse/ Class

9A


und dem Widerstand gegen Windlast nach/

and the resistance to wind load according to

DIN EN 12211:2016-10

DIN EN 12210:2016-09, Klasse/ Class

C5

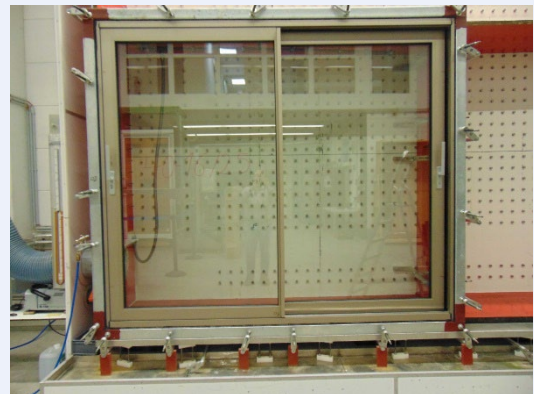

Diesem Prüfzeugnis liegt der Prüfbericht Nr. 40-16/25 des PIV als Beurteilungsgrundlage zugrunde.

Die Gültigkeit des Prüfzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prüfgrundlage und/oder das geprüfte Produkt nicht ändern. Das Prüfzeugnis hat insgesamt 1 Seite.

This test certificate is based on the evaluation of test report no. 40-16/25 by PIV.

The validity of the test certificate will persist as long as the testing-base and/or the products are not changed.

This test certificate has a total of 1 page.


D-42551 Velbert, 13. Oktober/ October 2025



S. Holz, Staatl. gepr. Techniker/

State-certified technical engineer

Laborleitung/ Laboratory management



G. Röhling, Dipl.-Ing. (FH)/

Grad. Engineer (UAS)

Prüfer/ Verifier

Dies ist eine Urkundenseite.

Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt. Missachtung bedeutet Urkundenfälschung.

This is a document page. Partly publications or changes are forbidden. Disregard means document forgery.